

輸液用電解質液

YDソリタ[®]-T1号輸液YDソリタ[®]-T3号輸液YDソリタ[®]-T3号G輸液

輸送箱仕様変更のご案内

謹啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております弊社輸液スタンディングバッグ[®]製剤品の輸送箱仕様を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- ①手掛け穴のシールを廃止
- ②お知らせ表示の変更


変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通および在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
YDソリタ [®] -T1号輸液	200mL×20袋	476169829	8J136	2021年7月	2018年9月中旬
	500mL×20袋	476169836	8J220	2021年7月	2018年10月上旬
YDソリタ [®] -T3号輸液	200mL×20袋	476170023	8H146	2021年6月	2018年9月中旬
	500mL×20袋	476170030	8H430	2021年6月	2018年9月下旬
YDソリタ [®] -T3号G輸液	200mL×20袋	476170122	8K104	2021年8月	2018年12月下旬
	500mL×20袋	476170139	8H140	2021年6月	2018年9月上旬

※初回出荷より約6ヶ月間、バーコードラベルに「包装仕様変更品」の表示をいたします。

①手掛け穴のシールを廃止

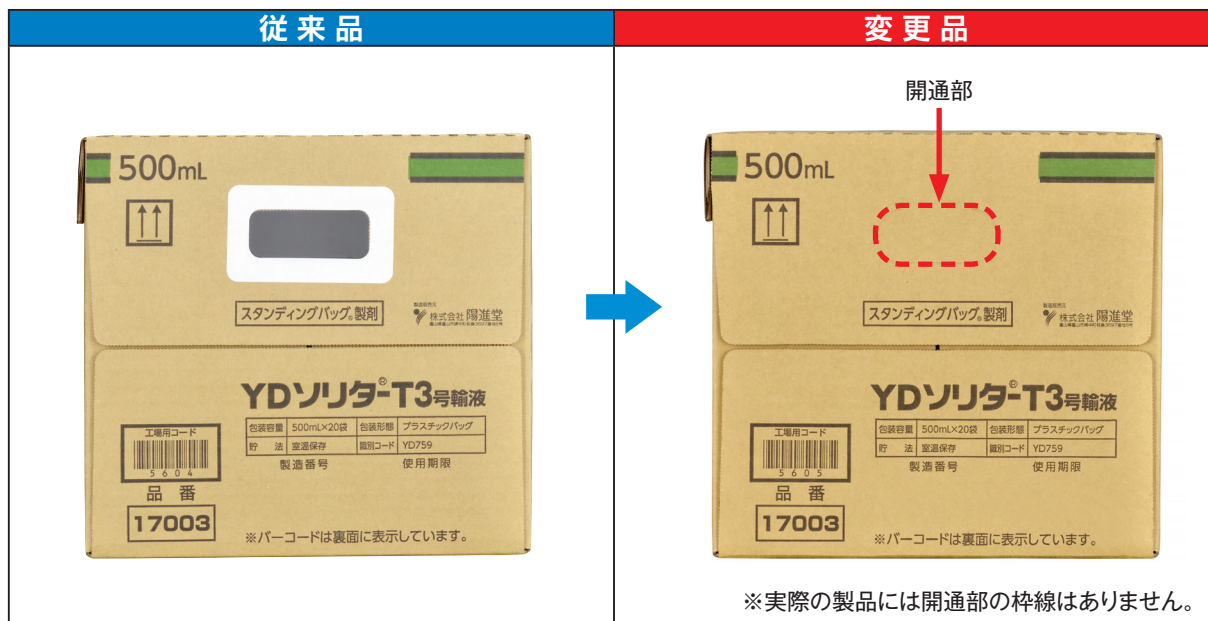

②お知らせ表示の変更

輸送箱本体への表示から、バーコードラベルへの印字に変更いたします。



※初回出荷より約6ヶ月間表示をいたします。