

輸液製品 輸送箱仕様変更のご案内

謹 啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております弊社輸液スタンディングバッグ®製剤品の輸送箱仕様を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

変更内容

- ①手掛け穴のシールを廃止
- ②お知らせ表示の変更


変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通および在庫の関係で多少時期がずれるかと思われますが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販 売 名	包 装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ソリタ®-T1号輸液	200mL×20袋	476162523	8H049	2021年6月	2018年9月中旬
	500mL×20袋	476162530	8J078	2021年7月	2018年11月下旬
ソリタ®-T2号輸液	200mL×20袋	476162622	未定	未定	2018年12月下旬
	500mL×20袋	476162639	8H051	2021年6月	2018年9月下旬
ソリタ®-T3号輸液	200mL×20袋	476162721	8H077	2021年6月	2018年9月上旬
	500mL×20袋	476162738	8H214	2021年6月	2018年10月上旬
ソリタ®-T3号G輸液	200mL×20袋	476162820	8H014	2021年6月	2018年9月上旬
	500mL×20袋	476162837	8J032	2021年7月	2018年10月下旬
ソリタ®-T4号輸液	200mL×20袋	476162929	8K008	2021年8月	2019年1月上旬
	500mL×20袋	476162936	8H035	2021年6月	2018年10月上旬
ソリタックス®-H輸液	500mL×20袋	476163018	8J038	2021年7月	2018年10月中旬
EL-3号輸液	500mL×20袋	476159509	8H037	2021年6月	2018年10月上旬
10%EL-3号輸液	500mL×20袋	476159608	8J022	2021年7月	2018年10月中旬
リナセート®D輸液	200mL×20袋	476159745	未定	未定	2019年度
	500mL×20袋	476159752	8H016	2021年6月	2018年9月上旬
リナセート®F輸液	500mL×20袋	476173307	未定	未定	2018年12月下旬
生理食塩液「AY」	500mL×20袋	476170603	8H020	2021年6月	2018年9月下旬
ブドウ糖注射液「AY」5%	500mL×20袋	476170702	8H008	2021年6月	2018年10月中旬

※初回出荷より約6ヶ月間、バーコードラベルに「包装仕様変更品」の表示をいたします。

①手掛け穴のシールを廃止

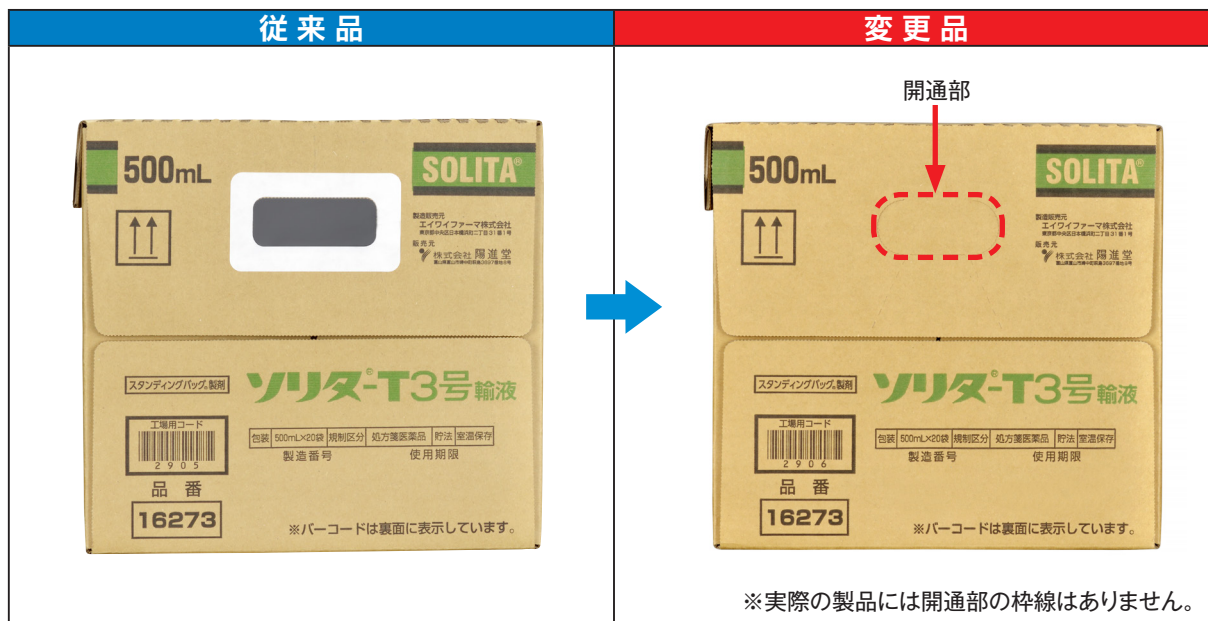

②お知らせ表示の変更

輸送箱本体への表示から、バーコードラベルへの印字に変更いたします。



※初回出荷より約6ヶ月間表示をいたします。